


KLIMAT KA HSI-5/5 – ZAVOD DORNAVA, KUHINJA

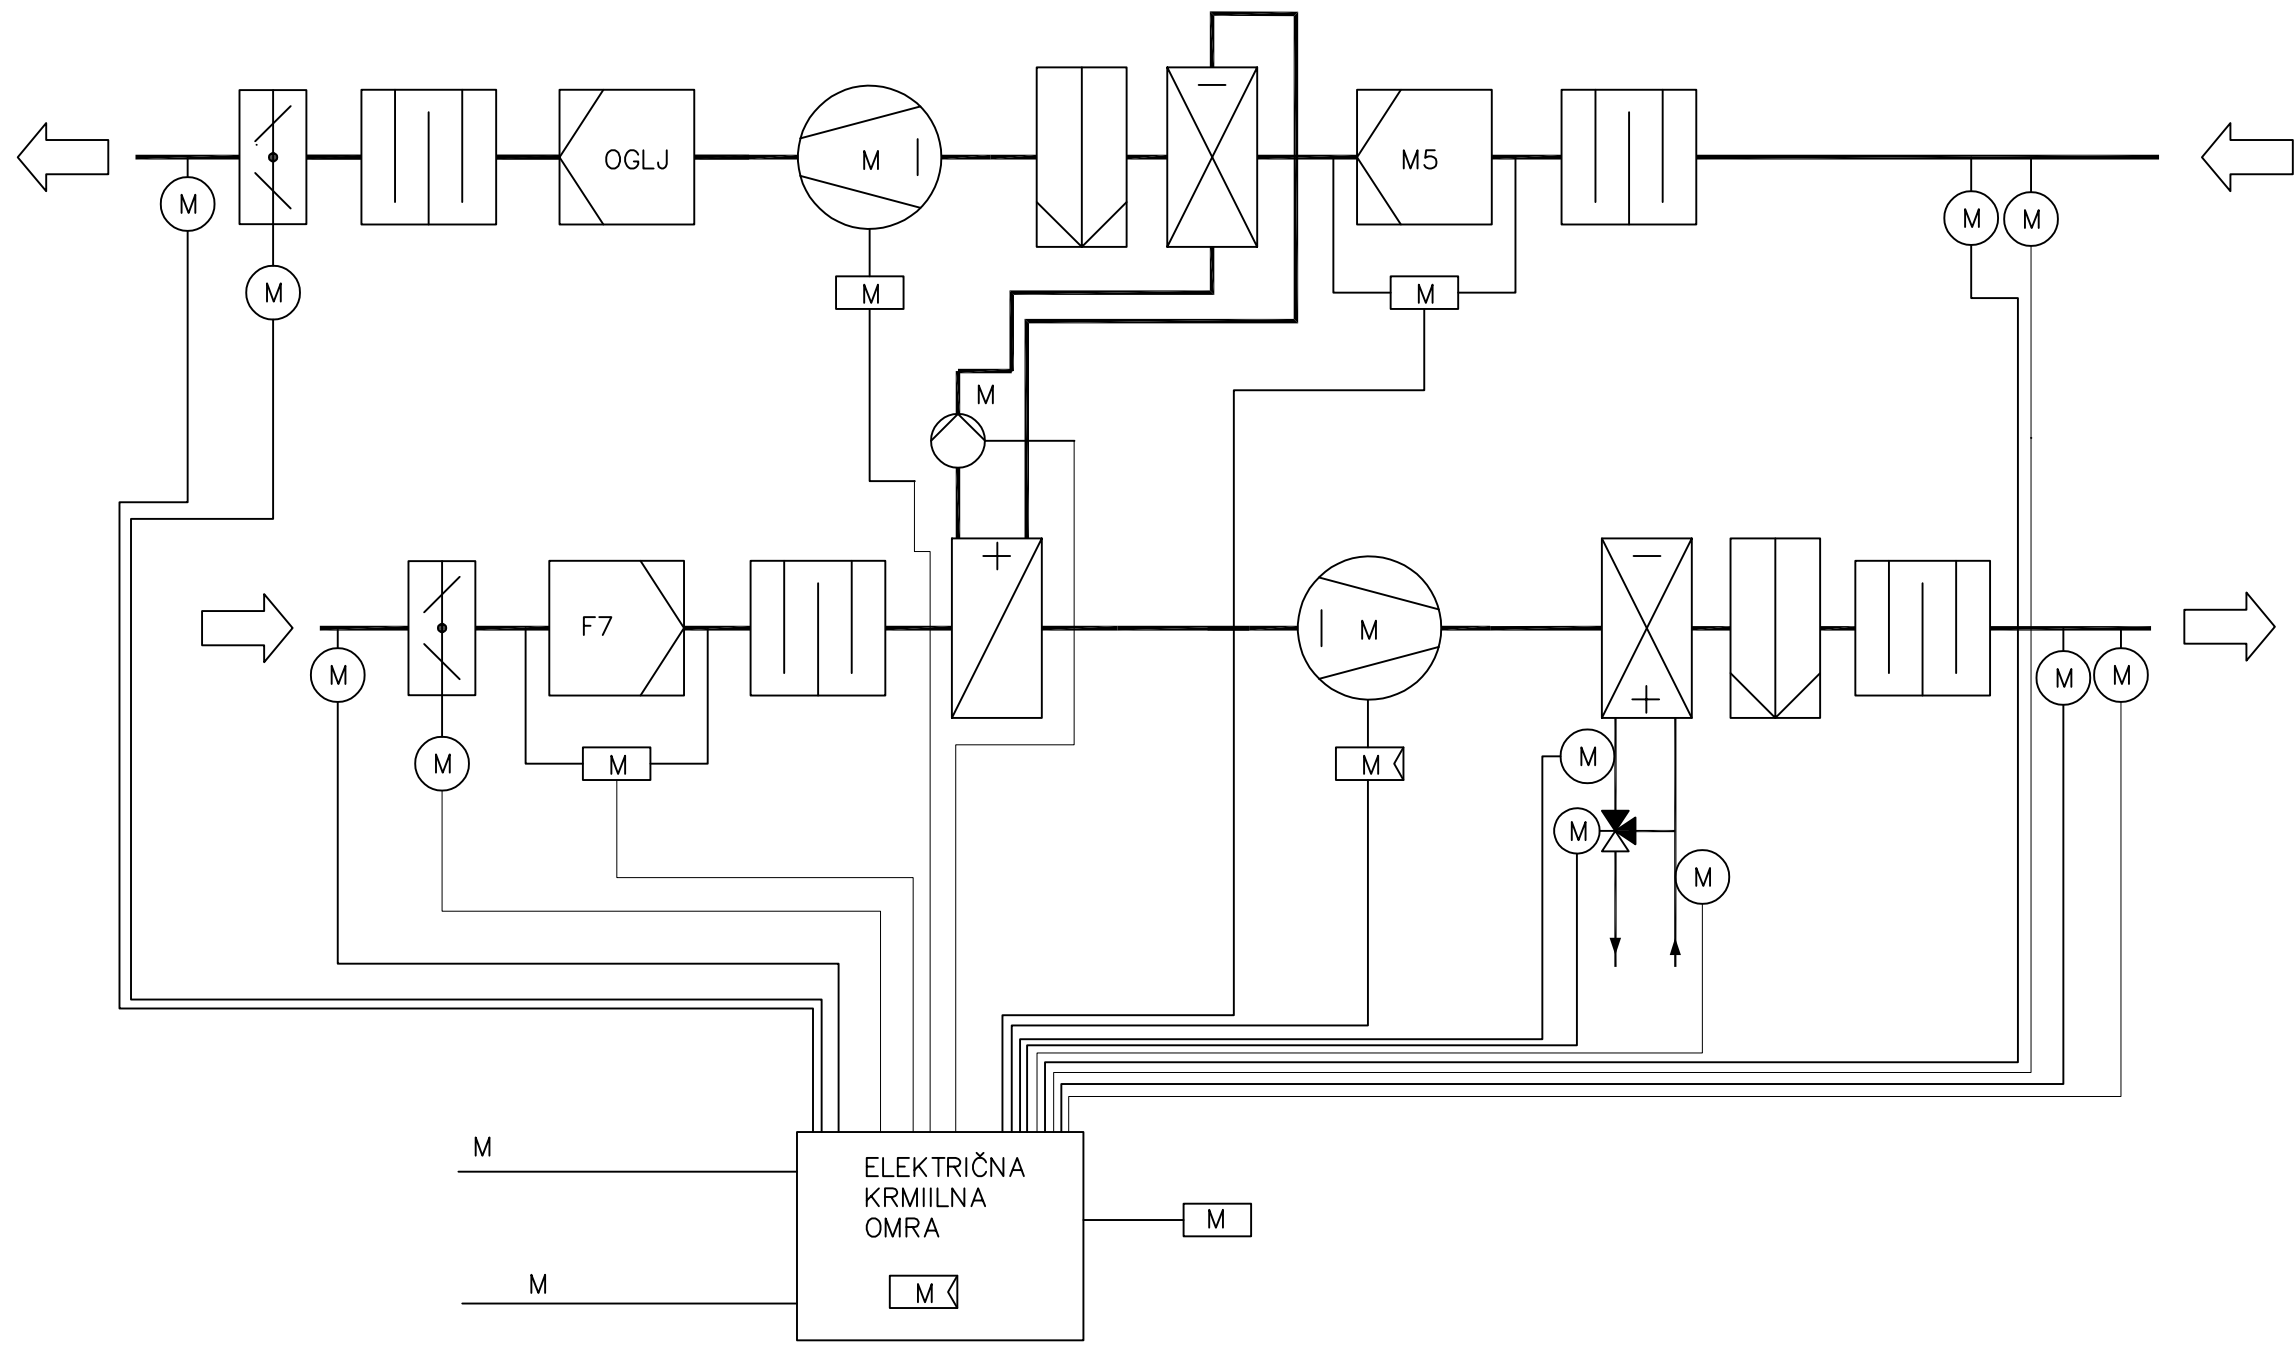

LEGENDA ELEMENTOV REGULACIJE	
B1	temperat. tipalo zunanjega zraka
B2	temperat. tipalo dovodnega zraka
B3	temperat. tipalo odvodnega zraka
B4	temperat. tipalo odpadnega zraka
M1	dovodni ventilator z EC motorjem
M2	odvodni ventilator z EC motorjem
M3	Pogon žaluzije zunanji zrak
M4	Pogon žaluzije odpadni zrak
M5	Obtočna črpalka glikolni rekuperator
B5	naležno protizmrzovalno tipalo
B6	naležno tipalo, preklap gretje/hlajenje
P1	Tlačno tipalo - dovodni kanal
P3	Tlačno tipalo - odvodni kanal
P2	Tlačno tipalo - filter zunanji zrak
P4	Tlačno tipalo - filter odvodni zrak
Y1	mešalni ventil grelnik/hladilnik
OGLJ	ogljeni filter
DSP	LCD posluževalni tablo

A=0,23m2

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
<div><div>TMD INVEST</div><div>PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE</div><div>Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ tel. 02/787-91-00</div></div>			
Naziv objekta:		Odgovorni vodja projekta:	
KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI		GREGOR KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. IZS A-0761	
Ime oziroma naziv investitorja:		Odgovorni projektant:	
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA DORNAVA 128, 2252 DORNAVA		MATEJ DONAJ, dipl.ing.str. IZS S-1798	
Vrsta projekta:		Sodelavec:	
PZI – SPREMEMBA			
Vrsta načrta:		Projektant:	
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA		TMD invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30	
Vsebina risbe:			Merilo:
FUNKCIJSKA SCHEMA PREZRAČEVALNE NAPRAVE – N1-KUHINJA			%
Številka projekta:	Številka načrta:	Datum:	Številka risbe:
24072-17-K/GK	24072-17-K/GK-5	januar 2020	11