


KLIMAT KA HSI-5/5 – ZAVOD DORNAVA, KUHINJA

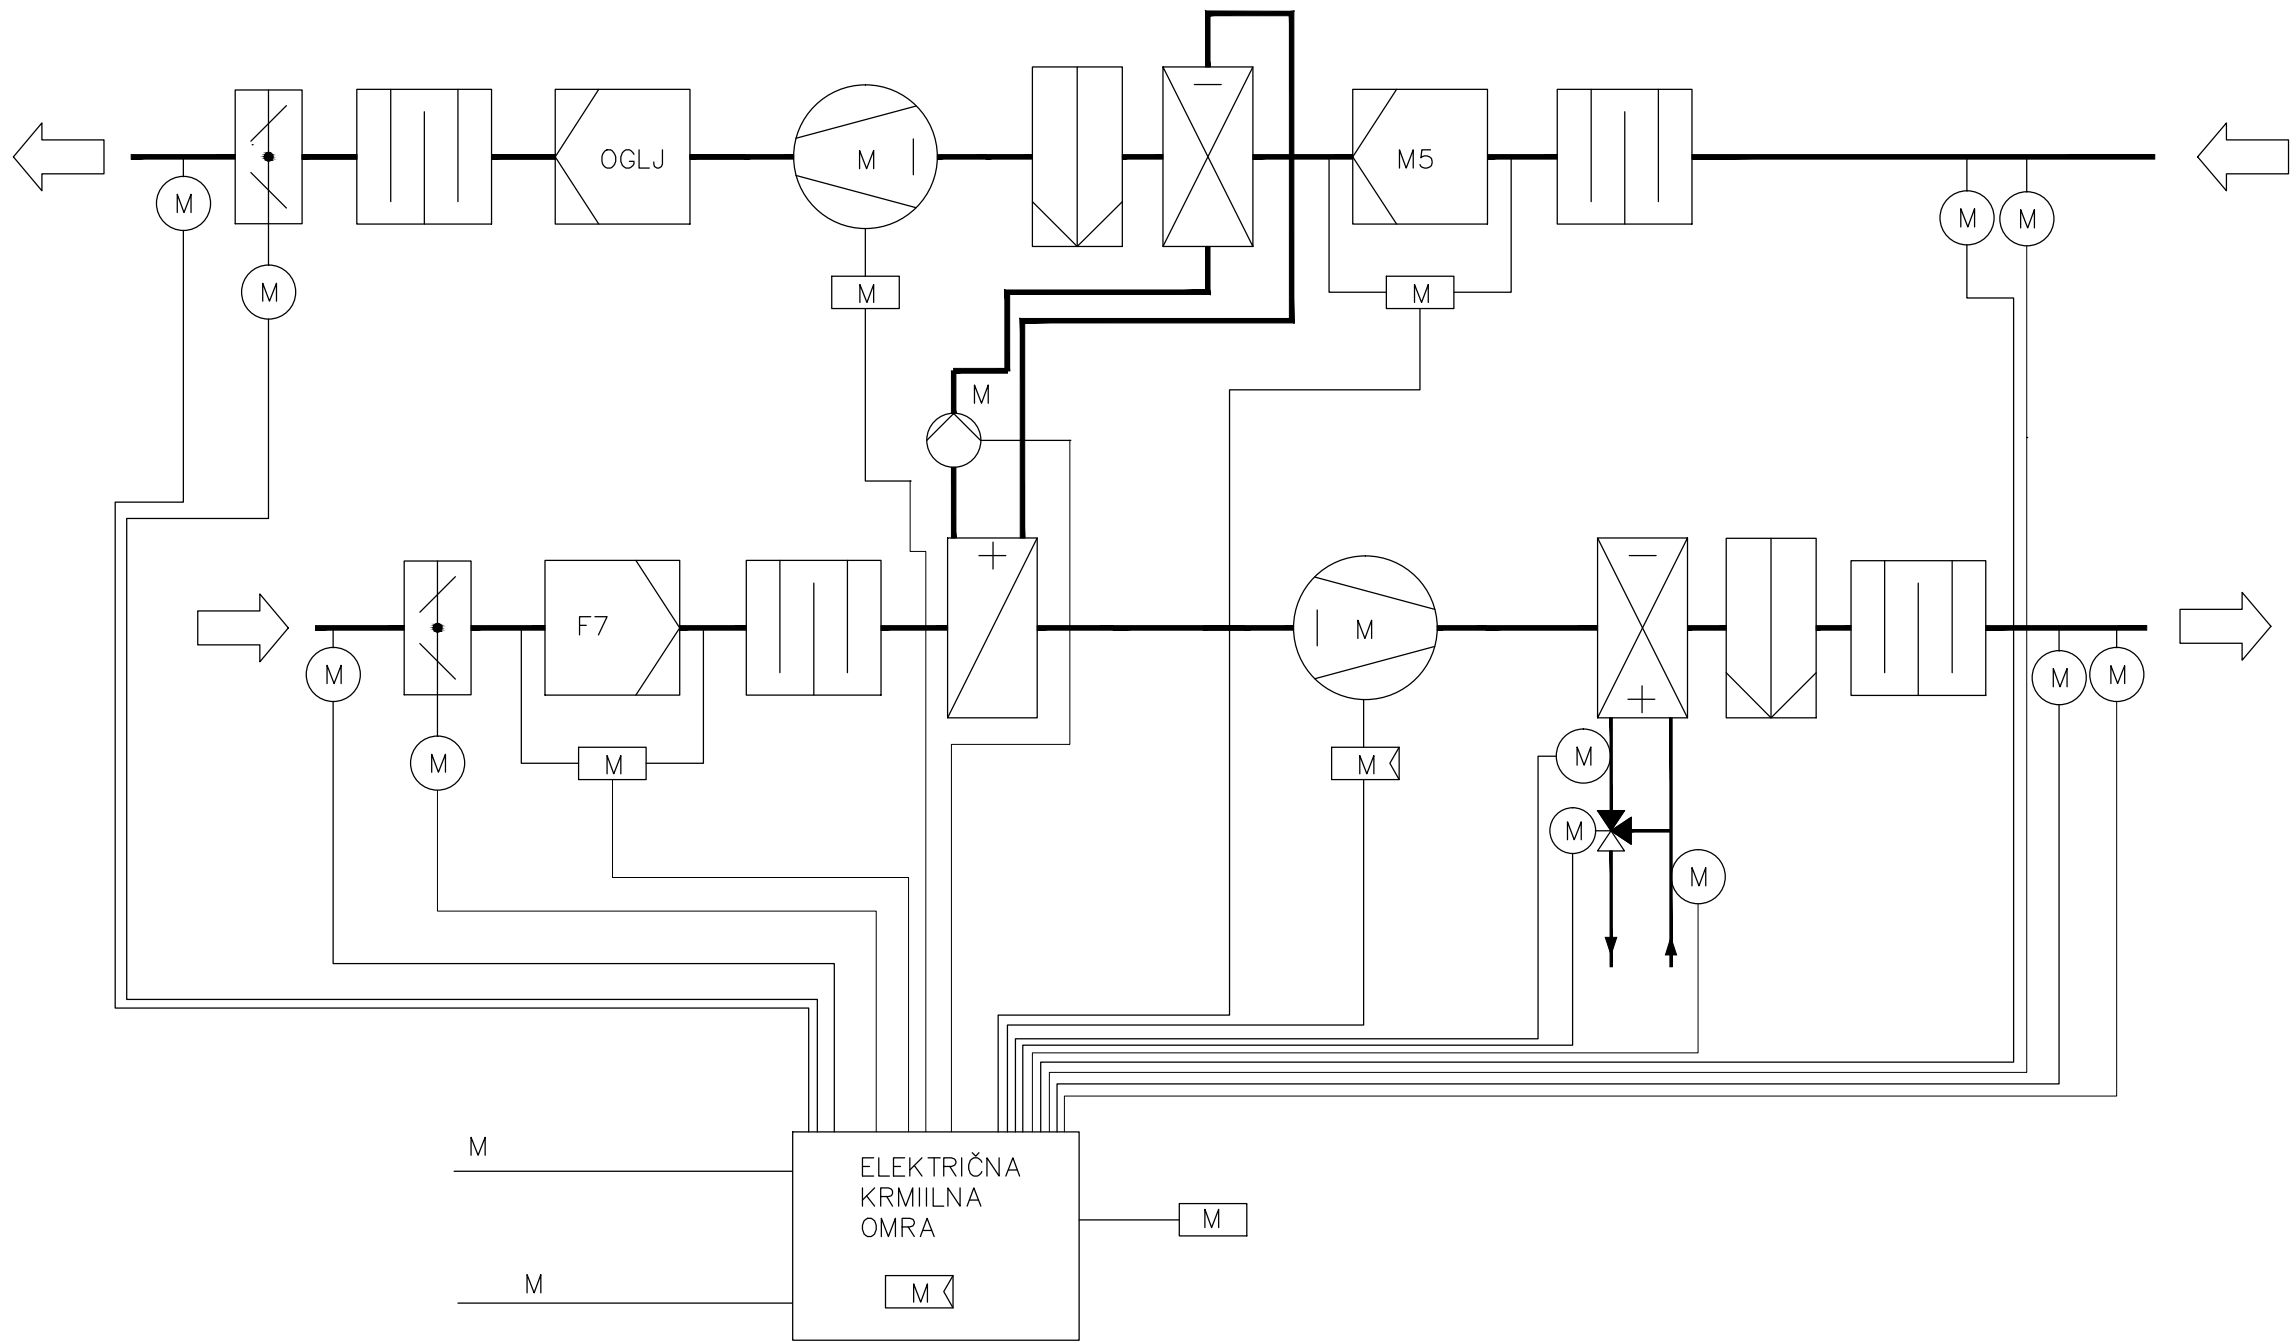

LEGENDA ELEMENTOV REGULACIJE	
B1	temperat. tipalo zunanjega zraka
B2	temperat. tipalo dovodnega zraka
B3	temperat. tipalo odvodnega zraka
B4	temperat. tipalo odpadnega zraka
M1	dovodni ventilator z EC motorjem
M2	odvodni ventilator z EC motorjem
M3	Pogon žaluzije zunanji zrak
M4	Pogon žaluzije odpadni zrak
M5	Obtočna črpalka glikolni rekuperator
B5	naležno protizmrazovalno tipalo
B6	naležno tipalo, preklon gretje/hlajenje
P1	Tlačno tipalo – dovodni kanal
P3	Tlačno tipalo – odvodni kanal
P2	Tlačno tipalo – filter zunanji zrak
P4	Tlačno tipalo – filter odvodni zrak
Y1	mešalni ventil grelnik/hladilnik
OGLJ	ogljeni filter
DSP	LCD posluševalni tablo

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
<div><div><b>TMD</b> INVEST</div><div>PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE</div><div>Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ tel. 02/787-91-00</div></div>			
Naziv objekta:		Odgovorni vodja projekta:	
KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI		Andrej PILIH, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1809	
Ime oziroma naziv investitorja:		Odgovorni projektant:	
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA DORNAVA 128, 2252 DORNAVA		BORIS LEBEN, dipl.inž.el. IZS E-1530	
Vrsta projekta:		Sodelavec:	
PZI – SPREMEMBA			
Vrsta načrta:		Projektant:	
NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME		TMD invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30	
Vsebina risbe:			Merilo:
FUNKCIJSKA SCHEMA PREZRAČEVALNE NAPRAVE – N1-KUHINJA			%
Številka projekta:	Številka načrta:	Datum:	Številka risbe:
24072-17-K/GK	24072-17-K/GK-4	JANUAR 2020	20.4

A=0.19m2